

花蓮縣吉安鄉公所

112 年度榮光抽水站維護保養及試車運轉工作

(03 月份)

吉安鄉公所-榮光抽水站抽水機維護保養紀錄表

機組編號		01		置放位置			
財產編號				引擎號碼		保養日期 112年3月5日	
類別	檢查項目			檢查或維護狀況			備註
試運轉檢查項目	1. 積時表運轉時數紀錄			✓ hour			
	2. 減速齒輪箱潤滑油油位與油質			☒ 上限 ☐ 上下限之間 ☐ 下限 ☐ 異常			
	3. 引擎機油油位與油質			☒ 上限 ☐ 上下限之間 ☐ 下限 ☐ 異常			
	4. 電瓶液高度			☒ 上限 ☐ 上下限之間 ☐ 下限 ☐ 異常			
	5. 清潔空氣濾清器			✓			
	6. 添加水箱冷卻水			10 分滿、 色			
	7. 檢查運轉中有無異音			✓			
	8. 目視機組有無漏機、燃油或水			✓			
	9. 真空泵浦潤滑油油位與油質			☒ 上限 ☐ 上下限之間 ☐ 下限 ☐ 異常			
	10. 柴油油位 (八分滿)			8 分滿			
維護保養檢查項目	11. 洩放燃油沉澱物			✓			
	12. 電瓶檢測(使用電瓶測試器, 電壓 12V 以上)			12.5			
	13. 泵浦真空度量測			✓ mmhg			
	14. 各種皮帶龜裂檢查及緊度調整			✓			
	15. 機組各部位機件除鏽、補漆			✓			
	16. 橡膠管、掛鉤損壞檢查			✓			
	17. 其他						
運轉紀錄	日期	起迄時間		正常		異常	
		開機	關機				
	112315	08:30	08:35	✓			

吉安鄉公所-榮光抽水站抽水機維護保養紀錄表

機組編號		05		置放位置			
財產編號				引擎號碼		保養日期 10年3月15日	
類別	檢查項目			檢查或維護狀況		備註	
試運轉檢查項目	1. 積時表運轉時數紀錄			✓ hour			
	2. 減速齒輪箱潤滑油油位與油質			☒ 上限 ☐ 上下限之間 ☐ 下限 ☐ 異常			
	3. 引擎機油油位與油質			☒ 上限 ☐ 上下限之間 ☐ 下限 ☐ 異常			
	4. 電瓶液高度			☒ 上限 ☐ 上下限之間 ☐ 下限 ☐ 異常			
	5. 清潔空氣濾清器			✓			
	6. 添加水箱冷卻水			10 分滿、 紅 色			
	7. 檢查運轉中有無異音			✓			
	8. 目視機組有無漏機、燃油或水			✓			
	9. 真空泵浦潤滑油油位與油質			☒ 上限 ☐ 上下限之間 ☐ 下限 ☐ 異常			
	10. 柴油油位 (八分滿)			8 分滿			
維護保養檢查項目	11. 洩放燃油沉澱物			✓			
	12. 電瓶檢測(使用電瓶測試器, 電壓 12V 以上)			12.6			
	13. 泵浦真空度量測			✓ mmhg			
	14. 各種皮帶龜裂檢查及緊度調整			✓			
	15. 機組各部位機件除鏽、補漆			✓			
	16. 橡膠管、掛鉤損壞檢查			✓			
	17. 其他						
運轉紀錄	日期	起迄時間		正常	異常		
		開機	關機				
	112.315	08:55	09:00				

吉安鄉公所-榮光抽水站發電機維護保養紀錄表

機組編號		01		置放位置			
財產編號				引擎號碼		保養日期 112年3月15日	
類別	檢查項目			檢查或維護狀況			備註
試 運 轉 檢 查 項 目	1. 積時表運轉時數紀錄			hour			
	2. 減速齒輪箱潤滑油油位與油質			☐ 上限 ☐ 上下限之間 ☐ 下限 ☐ 異常			
	3. 引擎機油油位與油質			☒ 上限 ☐ 上下限之間 ☐ 下限 ☐ 異常			
	4. 電瓶液高度			☒ 上限 ☐ 上下限之間 ☐ 下限 ☐ 異常			
	5. 清潔空氣濾清器			✓			
	6. 添加水箱冷卻水			10 分滿、藍色			
	7. 檢查運轉中有無異音			✓			
	8. 目視機組有無漏機、燃油或水			✓			
	9. 真空泵浦潤滑油油位與油質			☐ 上限 ☐ 上下限之間 ☐ 下限 ☐ 異常			
	10. 柴油油位 (八分滿)			8 分滿			
維 護 保 養 檢 查 項 目	11. 洩放燃油沉澱物			✓			
	12. 電瓶檢測(使用電瓶測試器, 電壓 12V 以上)			12.5			
	13. 泵浦真空度量測			mmhg			
	14. 各種皮帶龜裂檢查及緊度調整			✓			
	15. 機組各部位機件除鏽、補漆			✓			
	16. 橡膠管、掛鉤損壞檢查			✓			
	17. 其他						
運 轉 紀 錄	日 期	起迄時間		正常	異常		
		開機	關機				
	1123.15	09:20	09:25	✓			

吉安鄉公所-榮光抽水站發電機維護保養紀錄表

機組編號		02		置放位置			
財產編號				引擎號碼		保養日期 11年3月5日	
類別	檢查項目			檢查或維護狀況			備註
試運轉檢查項目	1. 積時表運轉時數紀錄			✓ hour			
	2. 減速齒輪箱潤滑油油位與油質			☐ 上限 ☐ 上下限之間 ☐ 下限 ☐ 異常			
	3. 引擎機油油位與油質			☒ 上限 ☐ 上下限之間 ☐ 下限 ☐ 異常			
	4. 電瓶液高度			☒ 上限 ☐ 上下限之間 ☐ 下限 ☐ 異常			
	5. 清潔空氣濾清器			✓			
	6. 添加水箱冷卻水			10 分滿、綠色			
	7. 檢查運轉中有無異音			✓			
	8. 目視機組有無漏機、燃油或水			✓			
	9. 真空泵浦潤滑油油位與油質			☐ 上限 ☐ 上下限之間 ☐ 下限 ☐ 異常			
	10. 柴油油位 (八分滿)			8 分滿			
維護保養檢查項目	11. 洩放燃油沉澱物			✓			
	12. 電瓶檢測(使用電瓶測試器, 電壓 12V 以上)			12.4			
	13. 泵浦真空度量測			mmhg			
	14. 各種皮帶龜裂檢查及緊度調整			✓			
	15. 機組各部位機件除鏽、補漆			✓			
	16. 橡膠管、掛鉤損壞檢查						
	17. 其他						
運轉紀錄	日期	起迄時間		正常	異常		
		開機	關機				
	110315	09:40	09:45	~			

吉安鄉公所-榮光抽水站撈污機與輸送機維護保養紀錄表

機組編號				置放位置			
財產編號				引擎號碼		保養日期 112年3月15日	
類別	檢查項目			檢查或維護狀況			備註
試 運 轉 檢 查 項 目	1. 積時表運轉時數紀錄			✓ hour			
	2. 檢查運轉中有無異音			✓			
	3. 各種皮帶龜裂檢查及緊度調整			✓			
	4. 機組各部位機件除鏽、補漆			✓			
	5. 橡膠管、掛鉤損壞檢查			✓			
	6. 檢查運轉中開關電源有無正常			✓			
	7. 其他						
運 轉 紀 錄	日 期	起迄時間		正常		異常	
		開機	關機				
	112315	10:00	10:05	✓			

吉安鄉公所-榮光抽水站抽水機維護保養紀錄表

機組編號		01		置放位置			
財產編號				引擎號碼		保養日期 112年3月2日	
類別	檢查項目			檢查或維護狀況		備註	
試運轉檢查項目	1. 積時表運轉時數紀錄			✓ hour			
	2. 減速齒輪箱潤滑油油位與油質			☒ 上限 ☐ 上下限之間 ☐ 下限 ☐ 異常			
	3. 引擎機油油位與油質			☒ 上限 ☐ 上下限之間 ☐ 下限 ☐ 異常			
	4. 電瓶液高度			☒ 上限 ☐ 上下限之間 ☐ 下限 ☐ 異常			
	5. 清潔空氣濾清器			✓			
	6. 添加水箱冷卻水			10 分滿、紅色			
	7. 檢查運轉中有無異音			✓			
	8. 目視機組有無漏機、燃油或水			✓			
	9. 真空泵浦潤滑油油位與油質			☒ 上限 ☐ 上下限之間 ☐ 下限 ☐ 異常			
	10. 柴油油位 (八分滿)			8 分滿			
維護保養檢查項目	11. 洩放燃油沉澱物			✓			
	12. 電瓶檢測(使用電瓶測試器, 電壓 12V 以上)			12.5			
	13. 泵浦真空度量測			✓ mmhg			
	14. 各種皮帶龜裂檢查及緊度調整			✓			
	15. 機組各部位機件除鏽、補漆			✓			
	16. 橡膠管、掛鉤損壞檢查			✓			
	17. 其他						
運轉紀錄	日期	起迄時間		正常	異常		
		開機	關機				
	112.3.20	08:40	08:45	✓			

吉安鄉公所-榮光抽水站抽水機維護保養紀錄表

機組編號		05		置放位置			
財產編號				引擎號碼		保養日期 12年3月10日	
類別	檢查項目			檢查或維護狀況			備註
試 運 轉 檢 查 項 目	1. 積時表運轉時數紀錄			✓ hour			
	2. 減速齒輪箱潤滑油油位與油質			☒ 上限 ☐ 上下限之間 ☐ 下限 ☐ 異常			
	3. 引擎機油油位與油質			☒ 上限 ☐ 上下限之間 ☐ 下限 ☐ 異常			
	4. 電瓶液高度			☒ 上限 ☐ 上下限之間 ☐ 下限 ☐ 異常			
	5. 清潔空氣濾清器			✓			
	6. 添加水箱冷卻水			10 分滿、 3/4 色			
	7. 檢查運轉中有無異音			✓			
	8. 目視機組有無漏機、燃油或水			✓			
	9. 真空泵浦潤滑油油位與油質			☒ 上限 ☐ 上下限之間 ☐ 下限 ☐ 異常			
	10. 柴油油位（八分滿）			8 分滿			
維 護 保 養 檢 查 項 目	11. 洩放燃油沉澱物			✓			
	12. 電瓶檢測(使用電瓶測試器, 電壓 12V 以上)			12.5			
	13. 泵浦真空度量測			✓ mmhg			
	14. 各種皮帶龜裂檢查及緊度調整			✓			
	15. 機組各部位機件除鏽、補漆			✓			
	16. 橡膠管、掛鉤損壞檢查			✓			
	17. 其他						
運 轉 紀 錄	日 期	起迄時間		正常	異常		
		開機	關機				
	112350	09:10	09:15	✓			

吉安鄉公所-榮光抽水站發電機維護保養紀錄表

機組編號		01		置放位置			
財產編號				引擎號碼		保養日期 112年3月30日	
類別	檢查項目			檢查或維護狀況			備註
試 運 轉 檢 查 項 目	1. 積時表運轉時數紀錄			hour			
	2. 減速齒輪箱潤滑油油位與油質			☐ 上限 ☐ 上下限之間 ☐ 下限 ☐ 異常			
	3. 引擎機油油位與油質			☒ 上限 ☐ 上下限之間 ☐ 下限 ☐ 異常			
	4. 電瓶液高度			☒ 上限 ☐ 上下限之間 ☐ 下限 ☐ 異常			
	5. 清潔空氣濾清器			✓			
	6. 添加水箱冷卻水			10 分滿、 綠 色			
	7. 檢查運轉中有無異音			✓			
	8. 目視機組有無漏機、燃油或水			✓			
	9. 真空泵浦潤滑油油位與油質			☐ 上限 ☐ 上下限之間 ☐ 下限 ☐ 異常			
	10. 柴油油位 (八分滿)			8 分滿			
維 護 保 養 檢 查 項 目	11. 洩放燃油沉澱物			✓			
	12. 電瓶檢測(使用電瓶測試器, 電壓 12V 以上)			12.4			
	13. 泵浦真空度量測			✓ mmhg			
	14. 各種皮帶龜裂檢查及緊度調整			✓			
	15. 機組各部位機件除鏽、補漆			✓			
	16. 橡膠管、掛鉤損壞檢查						
	17. 其他						
運 轉 紀 錄	日 期	起迄時間		正常		異常	
		開機	關機				
	112-350	09:35	09:46	✓			

吉安鄉公所-榮光抽水站發電機維護保養紀錄表

機組編號		02		置放位置			
財產編號				引擎號碼		保養日期 12年3月10日	
類別	檢查項目			檢查或維護狀況			備註
試運轉檢查項目	1. 積時表運轉時數紀錄			hour			
	2. 減速齒輪箱潤滑油油位與油質			☐ 上限 ☐ 上下限之間 ☐ 下限 ☐ 異常			
	3. 引擎機油油位與油質			☒ 上限 ☐ 上下限之間 ☐ 下限 ☐ 異常			
	4. 電瓶液高度			☒ 上限 ☐ 上下限之間 ☐ 下限 ☐ 異常			
	5. 清潔空氣濾清器			✓			
	6. 添加水箱冷卻水			10 分滿、新色			
	7. 檢查運轉中有無異音			✓			
	8. 目視機組有無漏機、燃油或水			✓			
	9. 真空泵浦潤滑油油位與油質			☐ 上限 ☐ 上下限之間 ☐ 下限 ☐ 異常			
	10. 柴油油位 (八分滿)			8 分滿			
維護保養檢查項目	11. 洩放燃油沉澱物			✓			
	12. 電瓶檢測(使用電瓶測試器, 電壓 12V 以上)			12.5			
	13. 泵浦真空度量測			✓ mmhg			
	14. 各種皮帶龜裂檢查及緊度調整			✓			
	15. 機組各部位機件除鏽、補漆			✓			
	16. 橡膠管、掛鉤損壞檢查						
	17. 其他						
運轉紀錄	日期	起迄時間		正常		異常	
		開機	關機				
	112.3.20	09:55	10:00				

吉安鄉公所-榮光抽水站撈污機與輸送機維護保養紀錄表

機組編號				置放位置			
財產編號				引擎號碼		保養日期 112年3月20日	
類別	檢查項目			檢查或維護狀況			備註
試運轉檢查項目	1. 積時表運轉時數紀錄			✓ hour			
	2. 檢查運轉中有無異音			✓			
	3. 各種皮帶龜裂檢查及緊度調整			✓			
	4. 機組各部位機件除鏽、補漆			✓			
	5. 橡膠管、掛鉤損壞檢查			✓			
	6. 檢查運轉中開關電源有無正常			✓			
	7. 其他						
運轉紀錄	日期	起迄時間		正常	異常		
		開機	關機				
	112.3.20	10:15	10:20	✓			

吉安鄉公所-榮光抽水站抽水機維護保養紀錄表

機組編號		01		置放位置			
財產編號				引擎號碼		保養日期 112年3月7日	
類別	檢查項目			檢查或維護狀況			備註
試 運 轉 檢 查 項 目	1. 積時表運轉時數紀錄			✓ hour			
	2. 減速齒輪箱潤滑油油位與油質			☒ 上限 ☐ 上下限之間 ☐ 下限 ☐ 異常			
	3. 引擎機油油位與油質			☒ 上限 ☐ 上下限之間 ☐ 下限 ☐ 異常			
	4. 電瓶液高度			☒ 上限 ☐ 上下限之間 ☐ 下限 ☐ 異常			
	5. 清潔空氣濾清器			✓			
	6. 添加水箱冷卻水			10 分滿、381 色			
	7. 檢查運轉中有無異音			✓			
	8. 目視機組有無漏機、燃油或水			✓			
	9. 真空泵浦潤滑油油位與油質			☒ 上限 ☐ 上下限之間 ☐ 下限 ☐ 異常			
	10. 柴油油位 (八分滿)			8 分滿			
維 護 保 養 檢 查 項 目	11. 洩放燃油沉澱物			✓			
	12. 電瓶檢測(使用電瓶測試器, 電壓 12V 以上)			15.5			
	13. 泵浦真空度量測			✓ mmhg			
	14. 各種皮帶龜裂檢查及緊度調整			✓			
	15. 機組各部位機件除鏽、補漆			✓			
	16. 橡膠管、掛鈎損壞檢查			✓			
	17. 其他						
運 轉 紀 錄	日 期	起迄時間		正常		異常	
		開機	關機				
	112327	08:10	08:15	✓			

吉安鄉公所-榮光抽水站抽水機維護保養紀錄表

機組編號		02		置放位置			
財產編號				引擎號碼		保養日期 12年3月17日	
類別	檢查項目			檢查或維護狀況			備註
試運轉檢查項目	1. 積時表運轉時數紀錄			✓ hour			
	2. 減速齒輪箱潤滑油油位與油質			☒ 上限 ☐ 上下限之間 ☐ 下限 ☐ 異常			
	3. 引擎機油油位與油質			☒ 上限 ☐ 上下限之間 ☐ 下限 ☐ 異常			
	4. 電瓶液高度			☒ 上限 ☐ 上下限之間 ☐ 下限 ☐ 異常			
	5. 清潔空氣濾清器			✓			
	6. 添加水箱冷卻水			10 分滿、綠色			
	7. 檢查運轉中有無異音			✓			
	8. 目視機組有無漏機、燃油或水			✓			
	9. 真空泵浦潤滑油油位與油質			☒ 上限 ☐ 上下限之間 ☐ 下限 ☐ 異常			
	10. 柴油油位 (八分滿)			8 分滿			
維護保養檢查項目	11. 洩放燃油沉澱物			✓			
	12. 電瓶檢測(使用電瓶測試器, 電壓 12V 以上)			12.1			
	13. 泵浦真空度量測			✓ mmhg			
	14. 各種皮帶龜裂檢查及緊度調整			✓			
	15. 機組各部位機件除鏽、補漆			✓			
	16. 橡膠管、掛鉤損壞檢查			✓			
	17. 其他						
運轉紀錄	日期	起迄時間		正常	異常		
		開機	關機				
	112.3.27	08:30	08:35	✓			

吉安鄉公所-榮光抽水站發電機維護保養紀錄表

機組編號		01		置放位置			
財產編號				引擎號碼		保養日期 112年3月7日	
類別	檢查項目			檢查或維護狀況			備註
試運轉檢查項目	1. 積時表運轉時數紀錄			✓ hour			
	2. 減速齒輪箱潤滑油油位與油質			☐ 上限 ☐ 上下限之間 ☐ 下限 ☐ 異常			
	3. 引擎機油油位與油質			☒ 上限 ☐ 上下限之間 ☐ 下限 ☐ 異常			
	4. 電瓶液高度			☒ 上限 ☐ 上下限之間 ☐ 下限 ☐ 異常			
	5. 清潔空氣濾清器			✓			
	6. 添加水箱冷卻水			10 分滿、3 色			
	7. 檢查運轉中有無異音			✓			
	8. 目視機組有無漏機、燃油或水			✓			
	9. 真空泵浦潤滑油油位與油質			☐ 上限 ☐ 上下限之間 ☐ 下限 ☐ 異常			
	10. 柴油油位 (八分滿)			8 分滿			
維護保養檢查項目	11. 洩放燃油沉澱物			✓			
	12. 電瓶檢測(使用電瓶測試器, 電壓 12V 以上)			12.5			
	13. 泵浦真空度量測			mmhg			
	14. 各種皮帶龜裂檢查及緊度調整			✓			
	15. 機組各部位機件除鏽、補漆			✓			
	16. 橡膠管、掛鉤損壞檢查						
	17. 其他						
運轉紀錄	日期	起迄時間		正常	異常		
		開機	關機				
	112.3.7	08:55	09:00	✓			

吉安鄉公所-榮光抽水站發電機維護保養紀錄表

機組編號		02		置放位置			
財產編號				引擎號碼		保養日期 111年3月7日	
類別	檢查項目			檢查或維護狀況			備註
試運轉檢查項目	1. 積時表運轉時數紀錄			✓ hour			
	2. 減速齒輪箱潤滑油油位與油質			☐ 上限 ☐ 上下限之間 ☐ 下限 ☐ 異常			
	3. 引擎機油油位與油質			☒ 上限 ☐ 上下限之間 ☐ 下限 ☐ 異常			
	4. 電瓶液高度			☒ 上限 ☐ 上下限之間 ☐ 下限 ☐ 異常			
	5. 清潔空氣濾清器			✓			
	6. 添加水箱冷卻水			10 分滿、藍色			
	7. 檢查運轉中有無異音			✓			
	8. 目視機組有無漏機、燃油或水			✓			
	9. 真空泵浦潤滑油油位與油質			☐ 上限 ☐ 上下限之間 ☐ 下限 ☐ 異常			
	10. 柴油油位 (八分滿)			8 分滿			
維護保養檢查項目	11. 洩放燃油沉澱物			✓			
	12. 電瓶檢測(使用電瓶測試器, 電壓 12V 以上)			12.5			
	13. 泵浦真空度量測			✓ mmhg			
	14. 各種皮帶龜裂檢查及緊度調整			✓			
	15. 機組各部位機件除鏽、補漆			✓			
	16. 橡膠管、掛鉤損壞檢查						
	17. 其他						
運轉紀錄	日期	起迄時間		正常	異常		
		開機	關機				
	111.3.7	09:30	09:55	✓			

吉安鄉公所-榮光抽水站撈污機與輸送機維護保養紀錄表

機組編號				置放位置			
財產編號				引擎號碼		保養日期 112年3月7日	
類別	檢查項目			檢查或維護狀況			備註
試運轉檢查項目	1. 積時表運轉時數紀錄			✓ hour			
	2. 檢查運轉中有無異音			✓			
	3. 各種皮帶龜裂檢查及緊度調整			✓			
	4. 機組各部位機件除鏽、補漆			✓			
	5. 橡膠管、掛鉤損壞檢查			✓			
	6. 檢查運轉中開關電源有無正常			✓			
	7. 其他						
運轉紀錄	日期	起迄時間		正常	異常		
		開機	關機				
	112.3.27	10:00	10:05	✓			

施工項目：112年度榮光抽水站維護保養及試車運轉工作

抽水機〇二試車運轉



抽水機〇二維護保養



抽水機〇二維護保養



施工項目：112年度榮光抽水站維護保養及試車運轉工作

抽水機○試車運轉



抽水機○維護保養



抽水機○維護保養



施工項目：112年度榮光抽水站維護保養及試車運轉工作

發電機〇一試車運轉



發電機〇一維護保養



發電機〇一維護保養



施工項目：112年度榮光抽水站維護保養及試車運轉工作

發電機試車運轉



發電機維護保養



發電機維護保養



施工項目：112年度榮光抽水站維護保養及試車運轉工作

撈汙機與閘門試車運轉



撈汙機與閘門試車運轉維護保養



施工項目：112年度榮光抽水站維護保養及試車運轉工作

抽水機○試車運轉



抽水機○維護保養



抽水機○維護保養



施工項目：12年度榮光抽水站維護保養及試車運轉工作

抽水機の試車運轉



抽水機 〰 維護保養

抽水機
S
維護保養

施工項目：12年度榮光抽水站維護保養及試車運轉工作

發電機〇二試車運轉



發電機〇二維護保養



發電機〇二維護保養



施工項目：112年度榮光抽水站維護保養及試車運轉工作


發電機○試車運轉



發電機○維護保養



發電機○維護保養

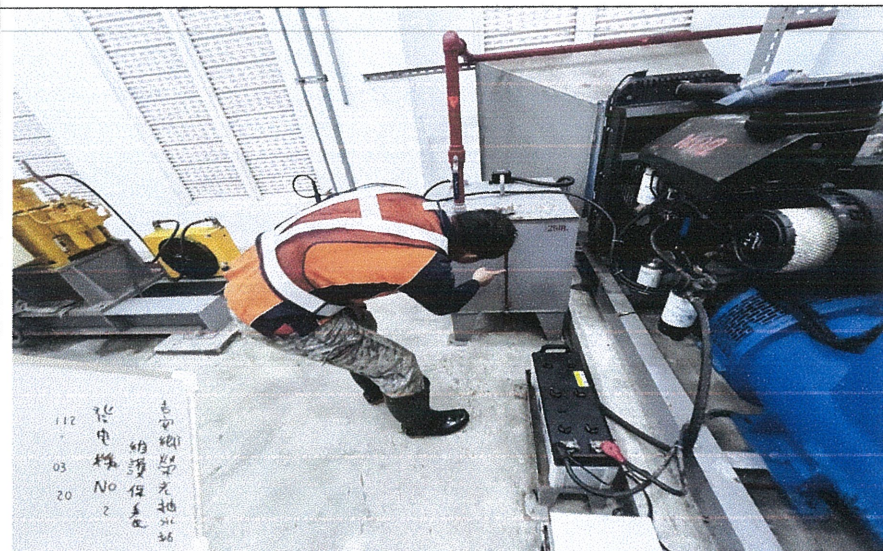


施工項目：22年度榮光抽水站維護保養及試車運轉工作

撈汙機與閘門試車運轉



撈汙機與閘門試車運轉維護保養

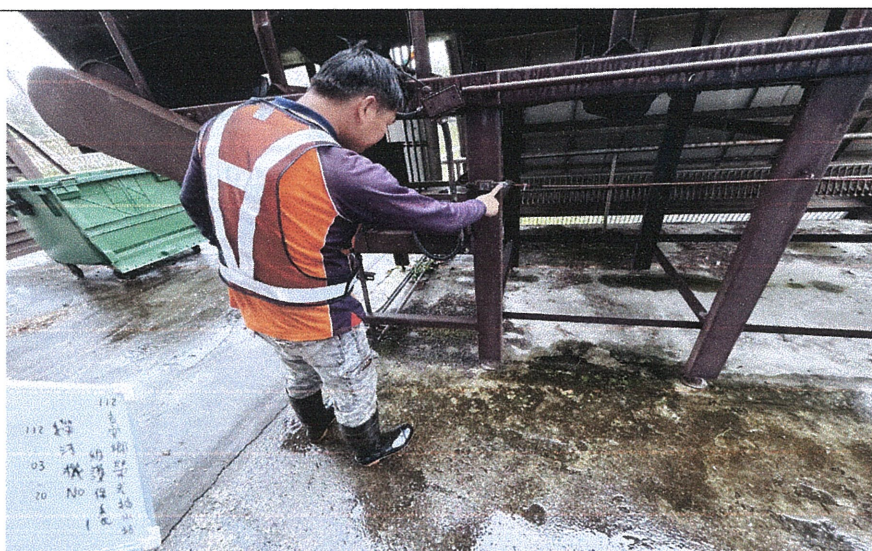

施工項目：112年度榮光抽水站維護保養及試車運轉工作

抽水機〇二試車運轉



抽水機〇二維護保養



抽水機〇二維護保養



施工項目：112年度榮光抽水站維護保養及試車運轉工作

抽水機○試車運轉



抽水機○維護保養



抽水機○維護保養



施工項目：112年度榮光抽水站維護保養及試車運轉工作

發電機〇一試車運轉



發電機〇一維護保養



發電機〇一維護保養



施工項目：112年度榮光抽水站維護保養及試車運轉工作

發電機ON試車運轉



發電機ON維護保養



發電機ON維護保養



施工項目：112年度榮光抽水站維護保養及試車運轉工作

撈汙機與閘門試車運轉



撈汙機與閘門試車運轉維護保養

